

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ
 गीता इंटरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री राजेश कुमार F.S.O
एकत्र करने का दिनांक	27-02-2023
प्राप्त होने का दिनांक	28-02-2023
विश्लेषण का दिनांक	01-03-2023
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग का पानी
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रति क्रेण	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं द्रवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाइन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.004
शिवन्याम तिक्ताति भाग(एल्बमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
3 से०मी० पर 3 घण्टे में अवशोषित जायक भाग(ऑक्सीजन एब्जॉर्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	652.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	364.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	288.0
प्रकार का रंग	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	548.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	318.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	236.0
कैल्शियम पी०पी०एम०	84.0
मैग्नेशियम पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.0
फ्लोराइड पी०पी०एम०	0.3
सोडियम क्लोराइड पी०पी०एम०	नहीं
अव्युक्ति	कठोर अन्यथा पेय योग्य

संख्या - 421 / D 639

सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- गीता इंटरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा।
- 2- मुख्य चिकित्सक अधिकारी, गोण्डा।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, गोण्डा।

दिनांक: 27-4-23

Gmills
 वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन,
 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
 लखनऊ।

Rajesh Kumar
 प्रमुख निदेशक,
 राज्य स्वास्थ्य संस्थान,
 अलीगंज, लखनऊ

A
 अपर निदेशक,
 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
 लखनऊ।

**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**

गीता इण्टरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री राजेश कुमार F.S.O
एकत्र करने का दिनांक	27-02-2023
प्राप्त होने का दिनांक	28-02-2023
विश्लेषण का दिनांक	01-03-2023
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग का पानी
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.004
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	652.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	364.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	288.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	548.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	318.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	236.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	84.0
नाईट्राईड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.0
फ्लोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीड्युअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभ्युक्ति	कठोर अन्यथा पेय योग्य

संख्या -424/ D 640

दिनांक: 27-4-23

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- गीता इण्टरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, गोण्डा।

वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।

संयुक्त निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
अलीगंज, लखनऊ

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ।

**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**

गीता इण्टरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

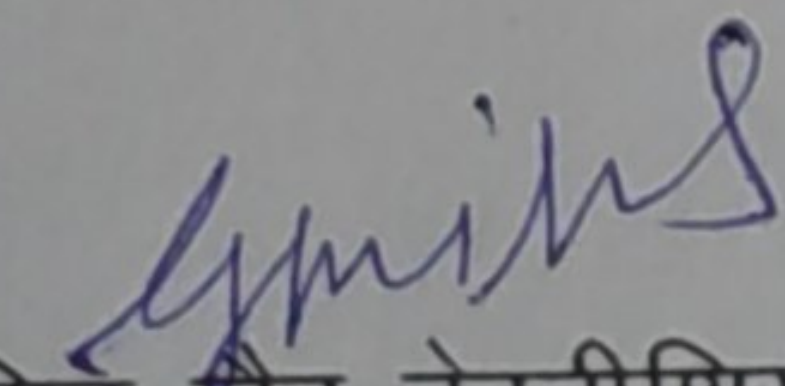
द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री राजेश कुमार F.S.O
एकत्र करने का दिनांक	27-02-2023
प्राप्त होने का दिनांक	28-02-2023
विश्लेषण का दिनांक	01-03-2023
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग का पानी
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.004
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	652.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	364.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	288.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	548.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	318.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	236.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	84.0
नाईट्राइड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.0
फ्लोराइड पी०पी०एम०	0.3
रेजीड्युअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभ्युक्ति	कठोर अन्यथा पेय योग्य

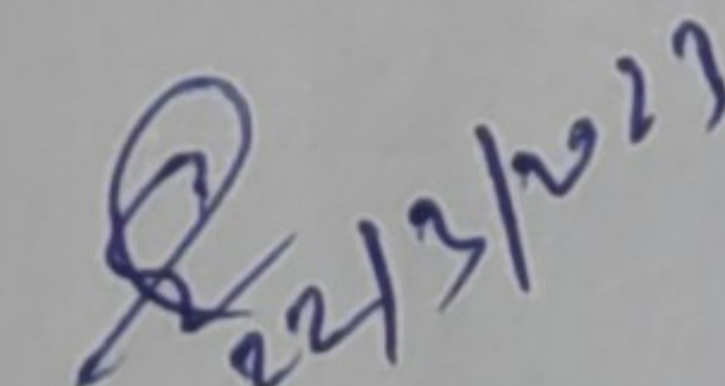
संख्या -424/ D 641

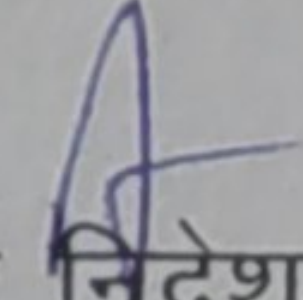
दिनांक: 27-4-23

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- गीता इण्टरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड जनपद-गोण्डा।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, गोण्डा।


वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।


संयुक्त निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
अलीगंज, लखनऊ


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

इन्टरनेशनल स्कूल, जयनगरा, बलरामपुर रोड जिला-गोण्डा से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद-श्री राजेश कुमार F.S.O.

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)		Presumptive coliform count				अति संभाव्य कोलीफॉर्म संख्या / 100 मिलीलीटर मोलिक जल से (एमपीएन कोलीफॉर्म / 100 मिलीलीटर)	इएमबीओ आगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37°C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अभ्युक्ति
						प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि० ली०	10 मि० ली०	1 मि० ली०				
				48 घंटे में 37 से०ग्रे० तापमानपर	72 घंटे में कमरे के तापमानपर	रखी गई परखनली की संख्या	1	5	5				
/डी.	28-02-2023	28-02-2023	बोरिंग का पानी	18	28	--	0	3	0	3	--	नही	संतोषप्रद

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

श्रीमती गीता इन्टरनेशनल स्कूल, जयनगरा, बलरामपुर रोड जिला-गोण्डा ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।

संख्या 639 दिनांक 22-02-2023

वरिष्ठ लैबो टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०
लखनऊ

अभ्युक्त निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान
अलीगंज, लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
लखनऊ